


## 1.6. Rozdělení topného okruhu na topné segmenty

(délka topného segmentu max. 35 m)



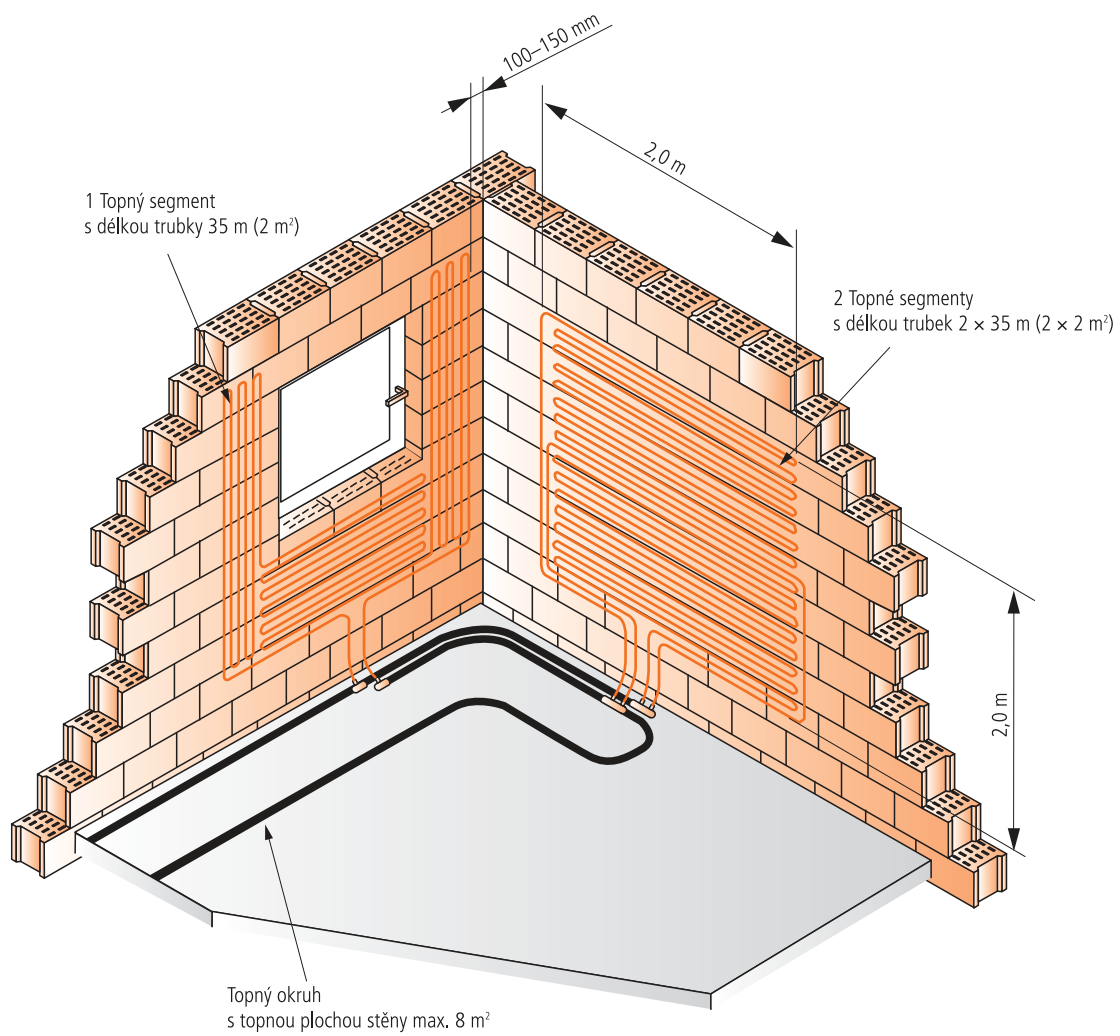

## 2. Přidavné systémové komponenty


### 2.1. Montáž odlučovačů vzduchu a odkalovačů

Montáž mikroodlučovače vzduchu a odkalovače gabotherm® se doporučuje obecně u všech topných zařízení (včetně nových zařízení) jako prevence proti zanesení kalem a nahromadění vzduchových polštářů v trubkách stěnového topení. Pokud topné zařízení zásobuje výlučně topnou plochu stěny, doporučuje se namontovat odkalovač a mikroodlučovač vzduchu do přívodního potrubí kotle. Jsou-li v zařízení nakombinovány různé systémy topení, je třeba oba, mikroodlučovač vzduchu i odkalovač, namontovat do přívodního potrubí stěnového topení.

V případě připojení ke stávajícím starým topným zařízením je třeba za jistých okolností kvůli optimální bezpečnosti doporučit oddělení systémů.

Připojení odkalovače (GTH-SA 1") se provádí pomocí závitů 1", rozměry cca  $d = 90$  mm, výška = 145 mm, průtok cca 2,0 m³/h, hmotnost 3,1 kg. Je nutno pamatovat na možnost vypouštění.

Mikroodlučovač vzduchu (GTH-MBA 1") se rovněž připojí pomocí závitů 1", rozměry cca  $d = 90$  mm, výška = 180 mm, průtok cca 2,0 m³/h, hmotnost 1,3 kg.

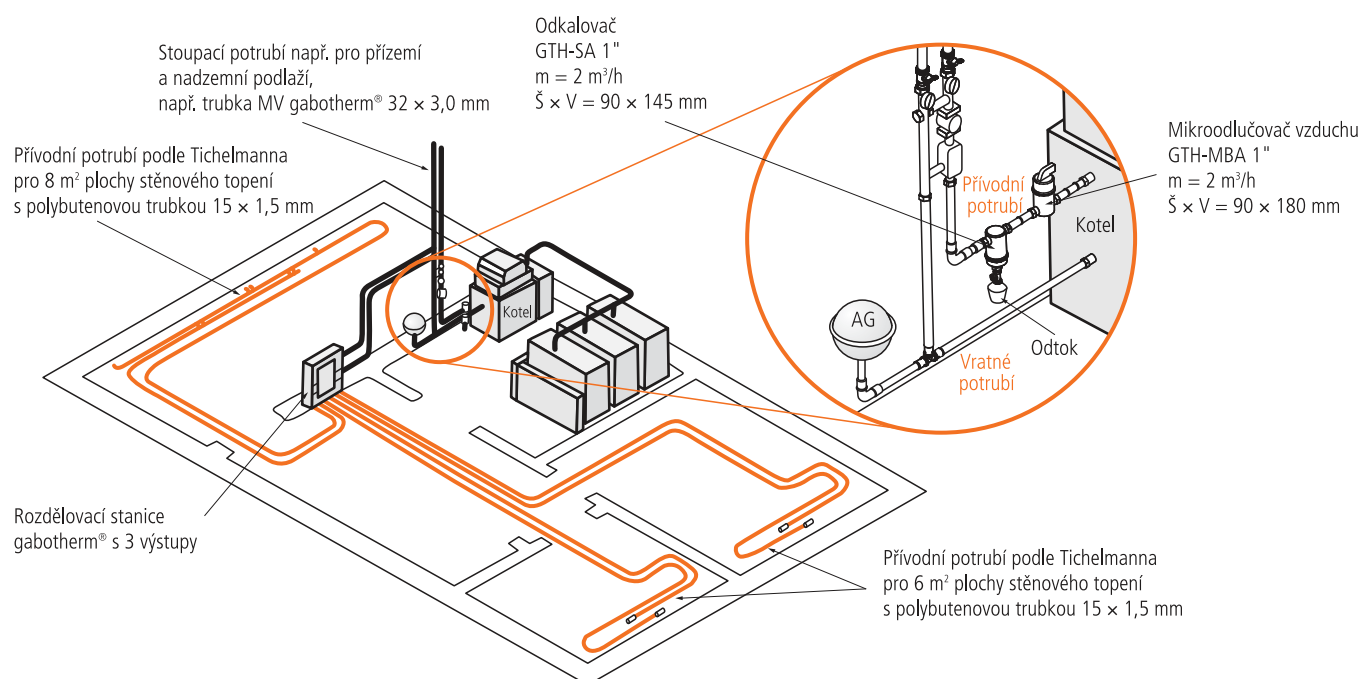

### 2.2. Mísící sada pro nastavení na konstantní teplotu

